




## Installationsempfehlung

### Druckreduzierventil für zentrale Warmwasserversorgung mit einem Wasserzähler

Damit bei einer zentralen Warmwasserversorgung die Druckgleichheit zwischen Kalt- und Warmwassersystem gewährleistet ist, sollte ein zentrales Druckreduzierventil (DRV) eingebaut werden. Brandschutzeinrichtungen sind am Netzdruck, vor dem zentralen DRV, anzuschliessen. Massgebend für die Ausführung sind: Verordnung über die Wasserversorgung. Regelwerk SVGW W3 Ausgabe 2013, W3 / E3 Ausgabe 2020 Hauseinführungsstück bauseits

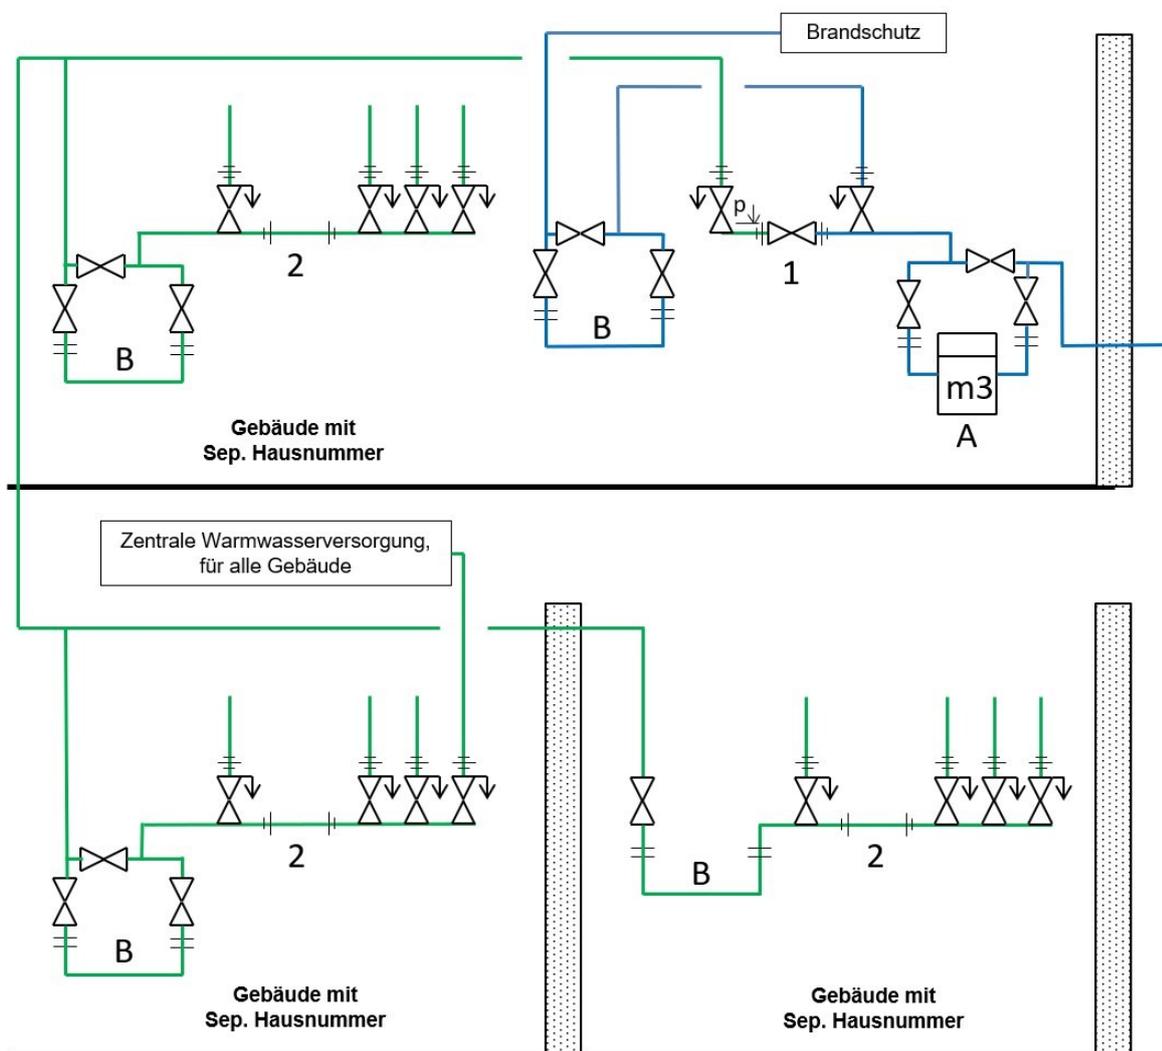

#### Legende:

- A:** Wasserzählvorrichtung WVB mit oder ohne Umgehung, Umgehung ist abhängig des Objekt
- B:** Privat-Wasserzählvorrichtung mit oder ohne Umgehung.
- 1:** Druckreduzierventil mit Filter und Manometer
- 2:** Eventuell Passstück für Druckreduzierventil

Rückfragen unter 044 863 14 80  
 Wasserversorgung Stadt Bülach  
 Badenerstrasse 87  
 8180 Bülach

Datum: Juni 2021